

Eesti keel – 40 mm ühendusega ühe avaga klapi kasutusjuhend

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi kogu kasutusjuhend.

Kontrollige, kas pakendis on olemas kõik osad. Võtke ühendust edasimüüjaga, kui midagi on puudu.

Pakendi sisu:

- 1 tk Käsitsi reguleeritav klapp
- 1 tk 400 mm tõusutoru Ø10
- 2 tk Ühendusrõngad 12 mm vasktorudele
- 2 tk Muhvid 12 mm vasktoruühendustele
- 2 tk Ühendusrõngad 15 mm vasktorudele




Paigaldamine:


Pikk messingitoru paigaldatakse klapile enne, kui see kinnitatakse käterätikuivati paremale või vasakule küljele (allosas). Keermel on soovitatav on kasutada tihenduslinti või -lõnga.

Seejärel saate klapile paigaldada peale- ja tagasivoolu. Ühenduspistikud asetsevad 40 mm keskmega. Kasutada tuleb sellist tüüpi ühendusdetalle, mis sobivad peale- ja tagasivoolutorudega. Vt joonist leheküljel 3.

Klappi saab kasutada kahes erinevas süsteemis:

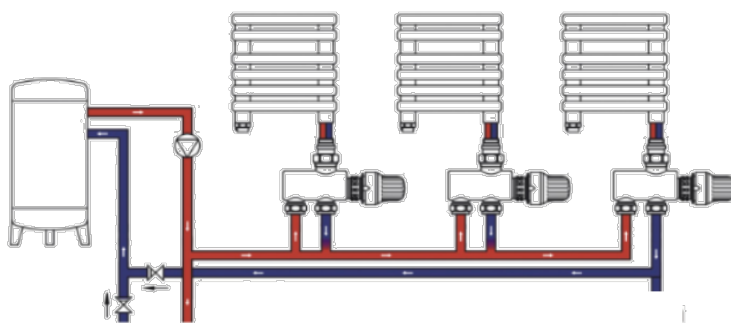


1 ahelaga süsteem

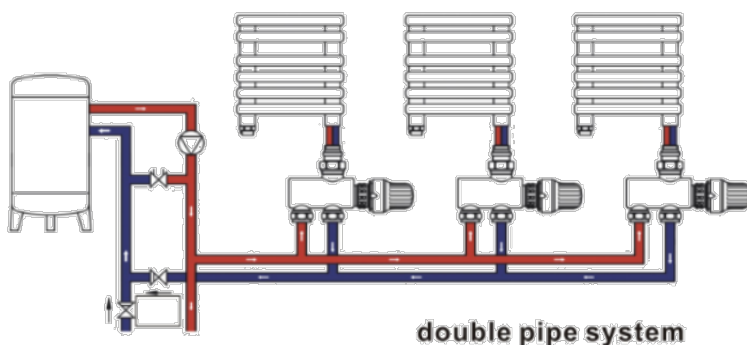

Mitme ahelaga süsteem

Klapi voolu saab kahe otsakruvi

abil reguleerida järgmiselt:

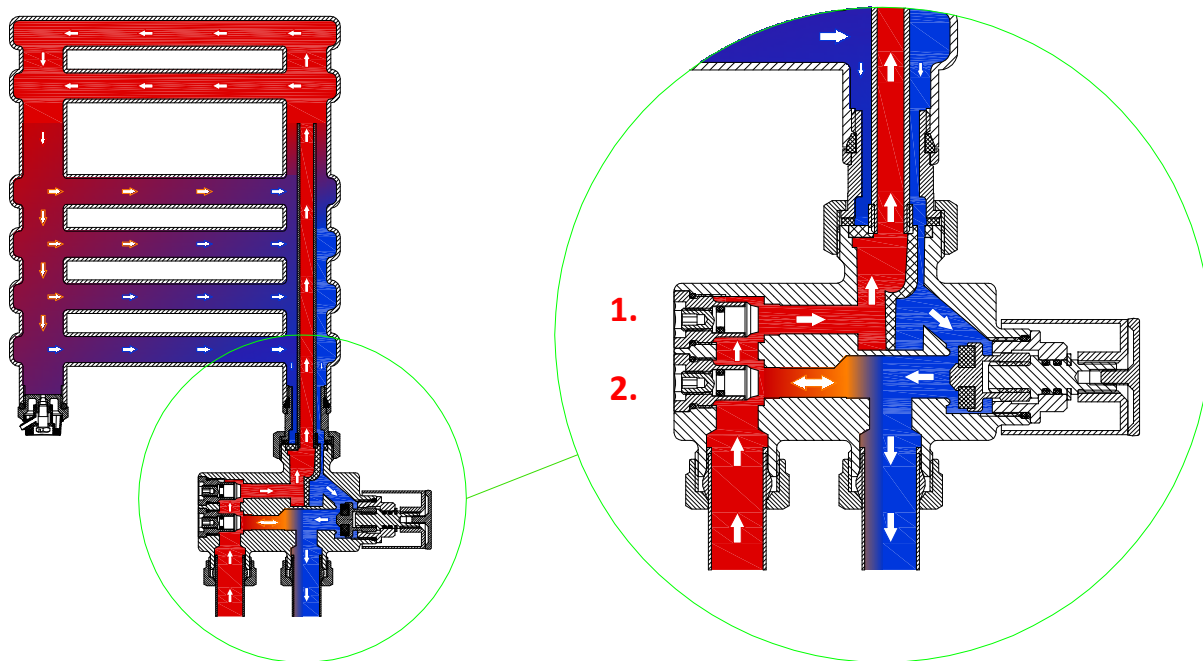


2 kruvi avamise või sulgemisega saab reguleerida läbi klappi läbiva voolava vee läbipääsu ning saavutada seeläbi soovitud efekti / reguleerituse.

A. Kui avate ülemise (1) klapi täielikult ja sulgete alumise (2) klapi, töötab klapp mitme ahelaga süsteemis, millest üks on klapi ahel. Sellisel juhul toimub pealejooksu vee täielik läbivool kuivatini ja täielik tagastus.

B. Kui paigaldate klapi ühe ahela süsteemile ja paigaldatakse mitu kuivatit või põrandaküte, tuleb alumine kruvi (2) veidi lahti keerata, et saavutada „möödajuhtimine“. Seejärel juhitakse „pealevool“ edasi ahela järgmise klapini.

Klapi tehniline joonis:

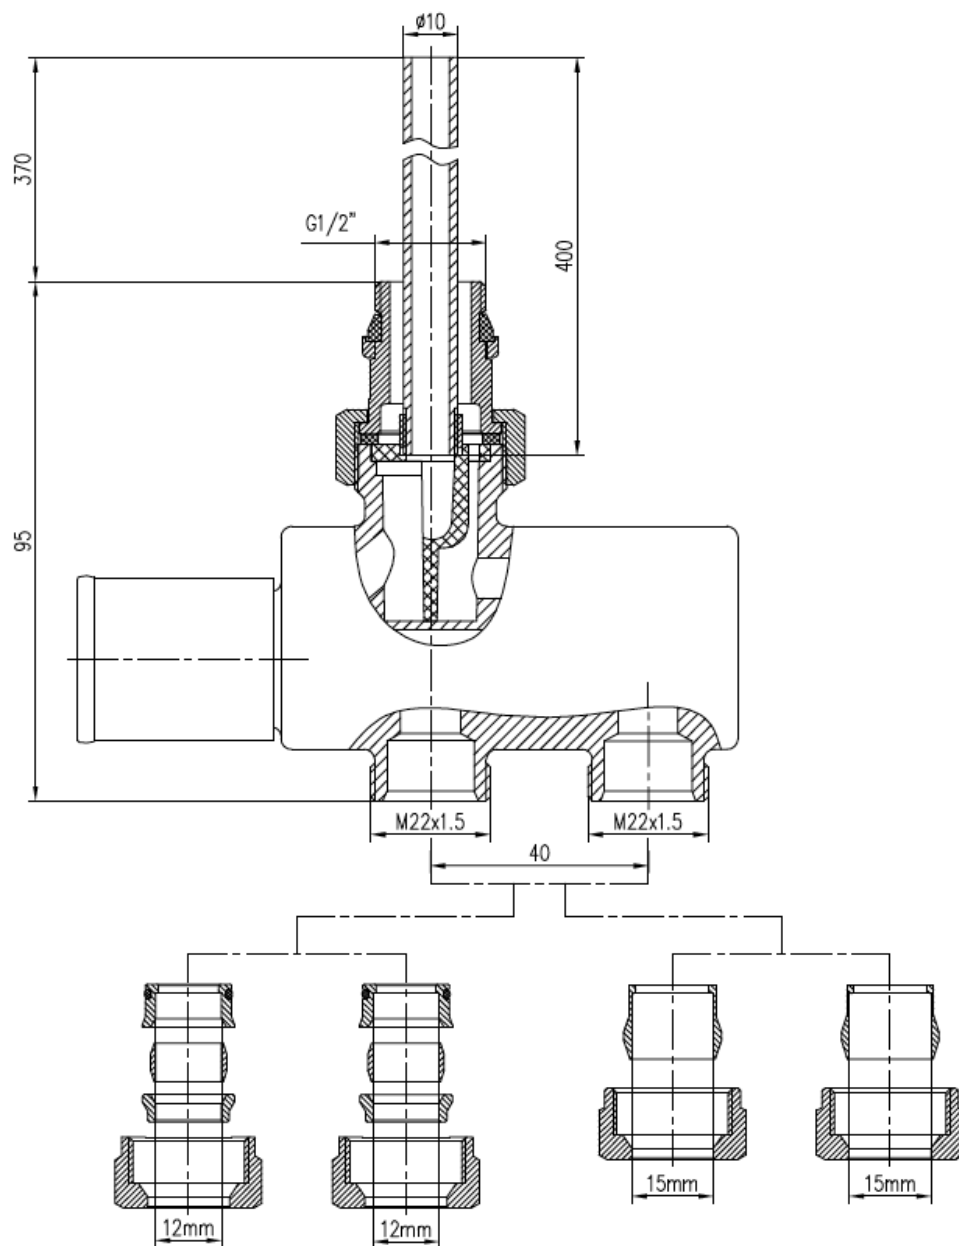

Ülaltoodut tuleb rangelt järgida – TVS ei võta vastutust valesti teostatud paigalduse eest

Kahtluste või küsimuste korral helistage +45 64 81 37 05
või külastage www.tv.s.dk

Suomi – Käyttöohjeet yksireikäventtiilille 40 mm liitoksella

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.

Tarkista, että kaikki osat ovat pakkauksessa. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos jotain puuttuu.

Pakkauksen sisältö:

- 1 kpl. Venttiili käsikäyttöisellä säätimellä
- 1 kpl. 400 mm nousuputki Ø10 mm
- 2 kpl. Liitoshylsy 12 mm kupariputkelle
- 2 kpl. Muhvi 12 mm kupariputkiliitoksille
- 2 kpl. Liitoshylsy 15 mm kupariputkelle




Asennus:


Pitkä messinkiputki asennetaan venttiiliin ennenkuin se kinnitetään pyyhelämmittimen oikealle tai vasemmalle puolelle (alaosassa). Suosittelemme kierreteipin tai kierrelangan käyttöä liitoksessa.

Tämän jälkeen asennetaan sisääntuleva ja paluuvesi venttiiliin. Liitosistukat ovat c/c 40 mm toisistaan. Samantyyppisiä liitosistukoita on käytettävä, jotka sopivat sisääntulevaan ja paluuvesisputkiin. Kts. tarpeen tullessa piirustusta sivulla 3.

Venttiiliä voi käyttää 2 eri systeemissä:

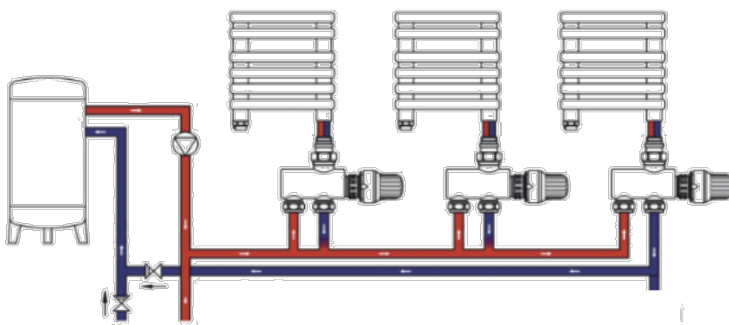


1-rivinen systeemi

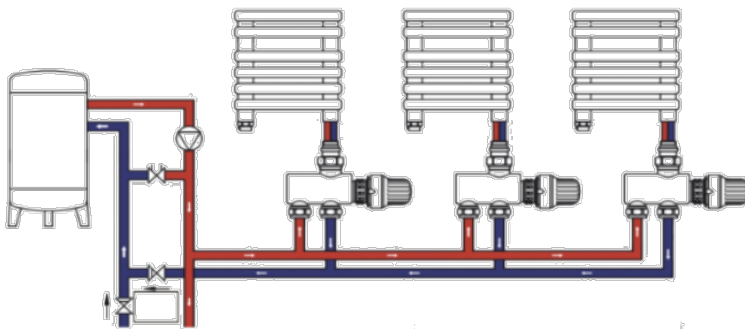

Monirivinen systeemi

Venttiilin virtausta voi säätää kahden päätyventtiilin kautta seuraavasti:

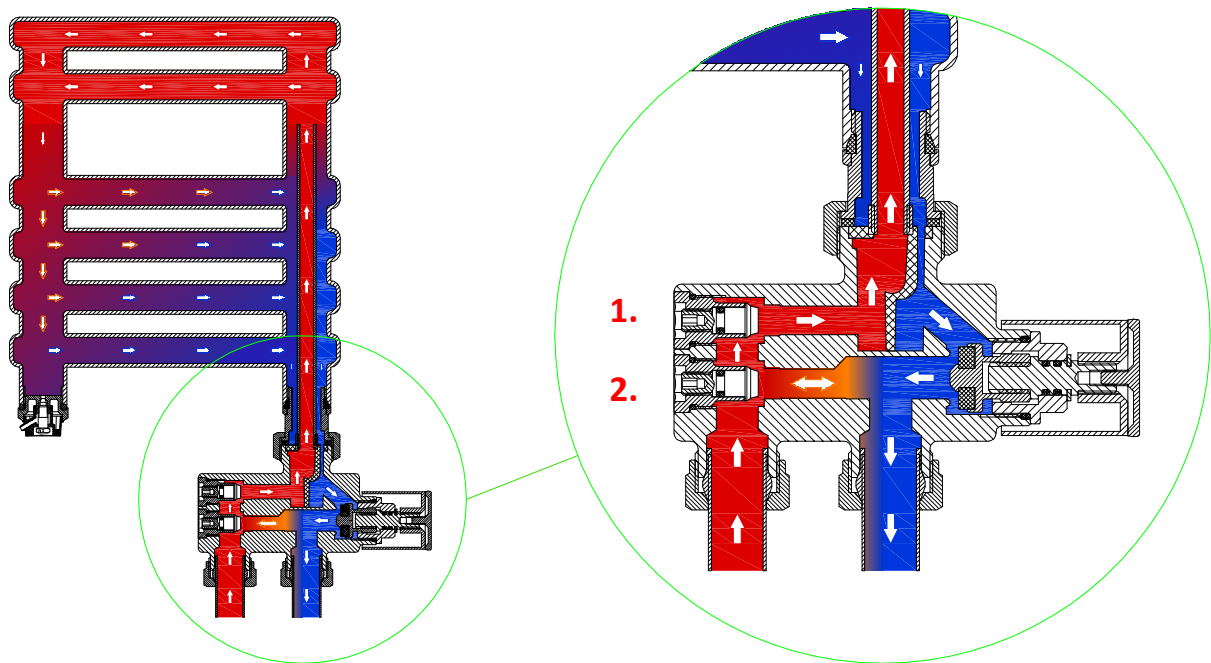


Avaamalla tai sulkemalla näitä 2 venttiiliä voit säätää vesivirtaa venttiilin läpi, jotta toivottu teho/sovitus aikaansaadaan.

A. Jos ylin (1) venttiili avataan täysin ja alin (2) suljetaan, toimii venttiili monirivisysteemissä siten, että sillä on yksi täysin oma rivi. Siinä on täydellinen läpivirtaus lämmittimen sisääntulevassa ja paluuvesisysteemissä.

B. Jos venttiili asennetaan yksiriviseen systeemiin ja siihen kytketään useampia lämmittimiä tai lattialämmitys, on alin venttiili (2) avattava vähän kerrallaan, jotta täydellinen läpivirtaus ("bypass") aikaansaadaan. Täten saadaan sisääntuleva vesi virtaamaan rivin seuraavaan venttiiliin.

Venttiilin tekninen piirustus:

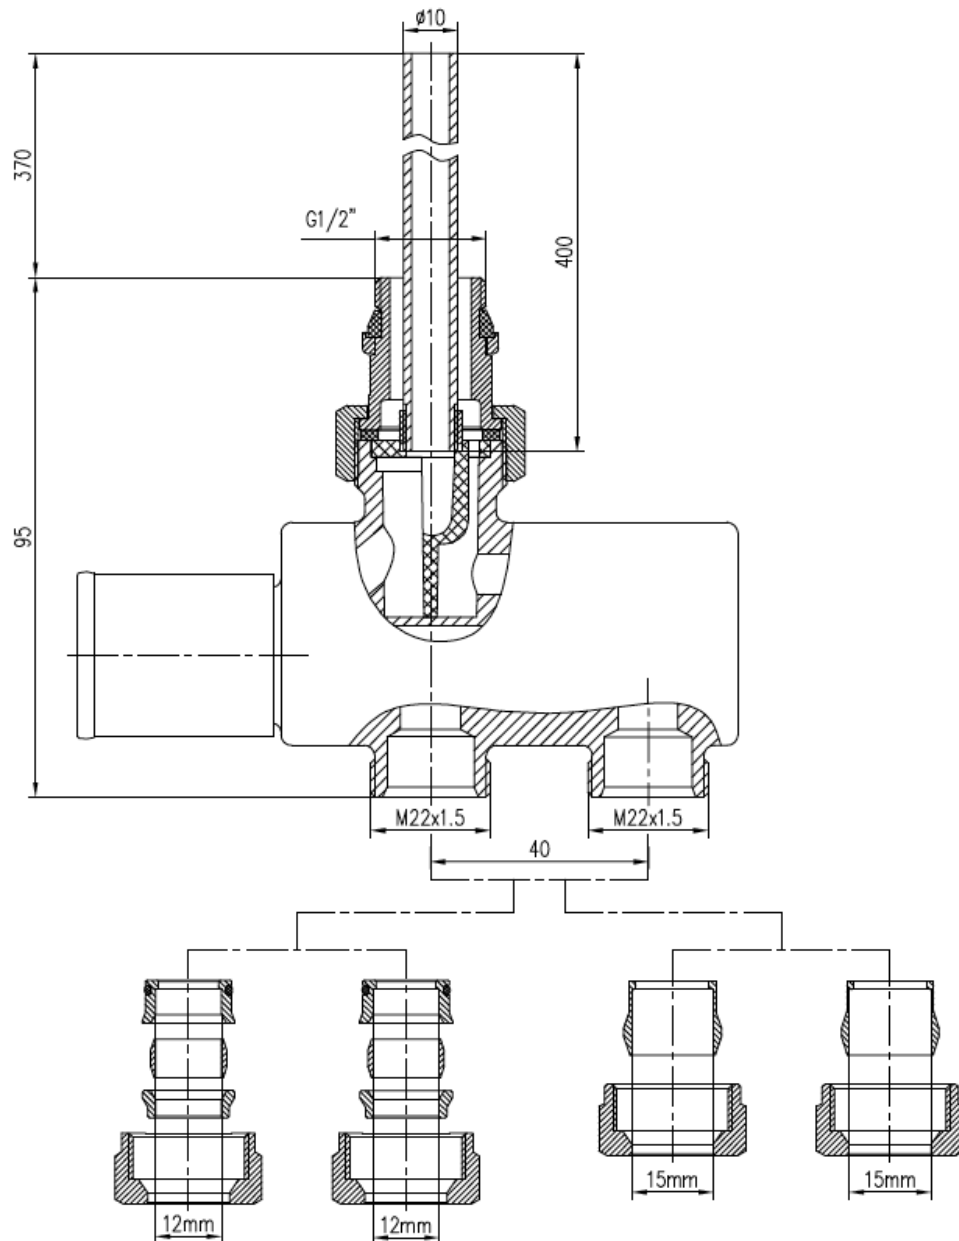

Ylläolevia kuvia on huolellisesti seurattava – TVS ei ota vastuuta väärin suoritetusta asennuksesta

Kysymyksien suhteen – soita +45 64 81 37 05
tai kirjaudu www.tvs.dk